



Müşteri Adı / İnceleme Adres: PAK ARGE HİZMETLERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.
MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.KISIM MALAZGİRT CAD. NO:2 MANİSA

İş No: 1249.PAKAR.20.MD**Test Tarihi:** 04.11.2020**Test edilen ürün bilgisi**

ENKODER

Model / Seri No

AUTO LOADING ENCODER WINDER / 3181255/001/08/2020

Voltaj / Frekans400 -460 V_{AC} , 50-60 Hz.**Test Cihazı Model/Seri No.:**

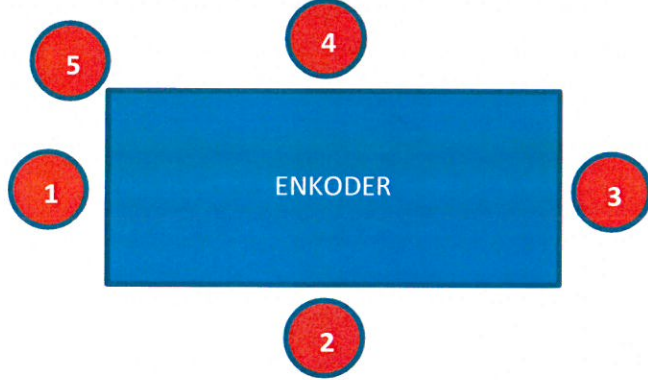
SVANTEK SV 102 / 21307

Kalibrasyon tarihi / Sertifika No.:

20.08.2020 / 20-35691

Test yöntemi

Gürültü ölçümü iş istasyonlarındaki ses basınç seviyesinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. A-ağırlıklı ses basınç seviyesi 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği Ek-1 Temel Sağlık ve Güvenlik gereksinimleri 1.7.4.2.u maddesine uygun olarak makinenin çalışma seviyesinden 1,6 metre üzerinde ve makinada 1 metre uzaklıkta gerçekleştirilmiştir. Arka plan gürültüsünün ölçüm sonuçlarına etkisi EN ISO 11202 standardı madde 6.4'e göre değerlendirilmiş ve gerekirse düzeltme yapılmıştır.

Ölçüm noktalarının gösterimi

5: Operatör çalışma alanı

1/2/3/4: Ölçüm noktası

Sonuç

Ölçüm yeri	Ölçülen gürültü (dBA)	Arka plan gürültüsü (dBA)	K _{1A}	K _{3A}	Düzeltilmiş sonuç (dBA)
1. nolu ölçüm noktası	66,50	69,4	3,00	--	63,5
2. nolu ölçüm noktası	66,70	69,4	3,00	--	63,7
3. nolu ölçüm noktası	68,00	69,4	3,00	--	65,0
4. nolu ölçüm noktası	67,1	69,4	3,00	--	64,1
5. nolu ölçüm noktası	67,4	69,4	0,15	7,0	51,9

**Tarih**

18.11.2020

Test personeli

Oktay AKPINAR

Onaylayan

İlker ALAGÖZ

Gürültü Ölçümleri için hazırlanan bu rapor kısmen veya tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve kaşesiz raporlar geçersizdir. Sonuçlar sadece ölçüm sırasındaki prosesi koşulları ile ilgilidir.

Phone:(216) 313 14 20 Fax: (216) 313 14 33

www.inspecco.com